

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010307586582

发证日期: 2021 年 08 月 11 日

有效期至: 2031 年 08 月 11 日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
DZ47-125、DZ47N-125、DZ47e-125、DZ47K-125、DZ47-125H、DZ47N-125H、
DZ47e-125H、DZ47K-125H、DZ47NMA-125、DZ47NMA-125H、DZ47KMA-125、
DZ47KMA-125H、HYB5-125、HYB5-125H、HYB5MA-125、HYB5MA-125H ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

杨志刚

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010307586582

第 1 页 共 4 页

纸 号:

DZ47-125、DZ47N-125、DZ47e-125、DZ47K-125、DZ47-125H、DZ47N-125H、DZ47e-125H、DZ47K-125H、HYB5-125、HYB5-125H;

Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P、1P+N), AC400V(2P、3P、3P+N、4P);

In: 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;

DZ47NMA-125、DZ47NMA-125H、DZ47KMA-125、DZ47KMA-125H、HYB5MA-125、HYB5MA-125H;

Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P、1P+N), AC400V(2P、3P、3P+N、4P);

In: 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 单磁式;

DZ47-125、DZ47N-125、DZ47e-125、DZ47K-125、DZ47NMA-125、DZ47KMA-125、HYB5-125、HYB5MA-125: Ics=Icu: 6kA;

DZ47-125H、DZ47N-125H、DZ47e-125H、DZ47K-125H、DZ47NMA-125H、DZ47KMA-125H、HYB5-125H、HYB5MA-125H: Ics: 7.5kA, Icu: 10kA;

选择性类别: A;

1P、1P+N(N极常通或N极可开闭)、2P、3P、3P+N(N极常通或N极可开闭)、4P; 1P、1P+N(N极可开闭)、3P+N(N极可开闭)、2P、3P、4P: 适用于隔离用; 1P+N(N极常通)、3P+N(N

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010307586582

第 2 页 共 4 页

纸 号:

极常通): 不适用于隔离用

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010307586582

第 3 页 共 4 页

纸 号:

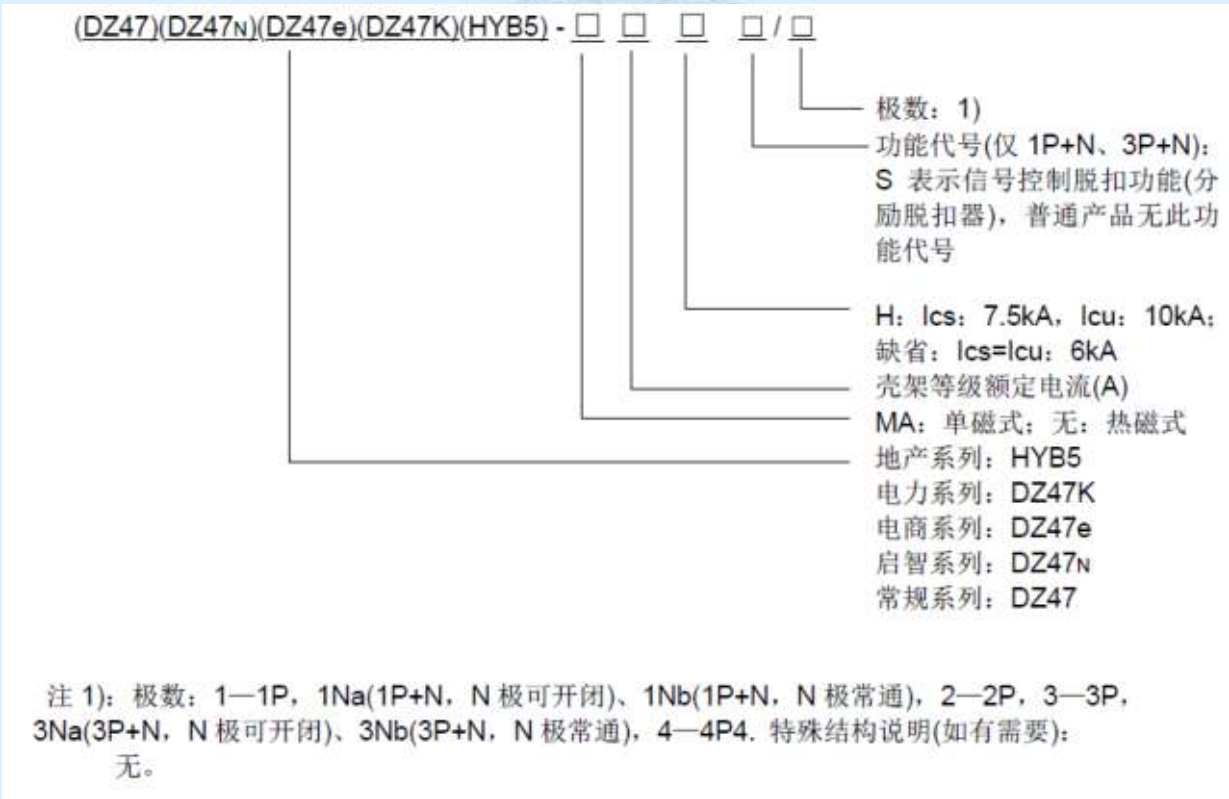

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010307586582

第 4 页 共 4 页

纸 号:

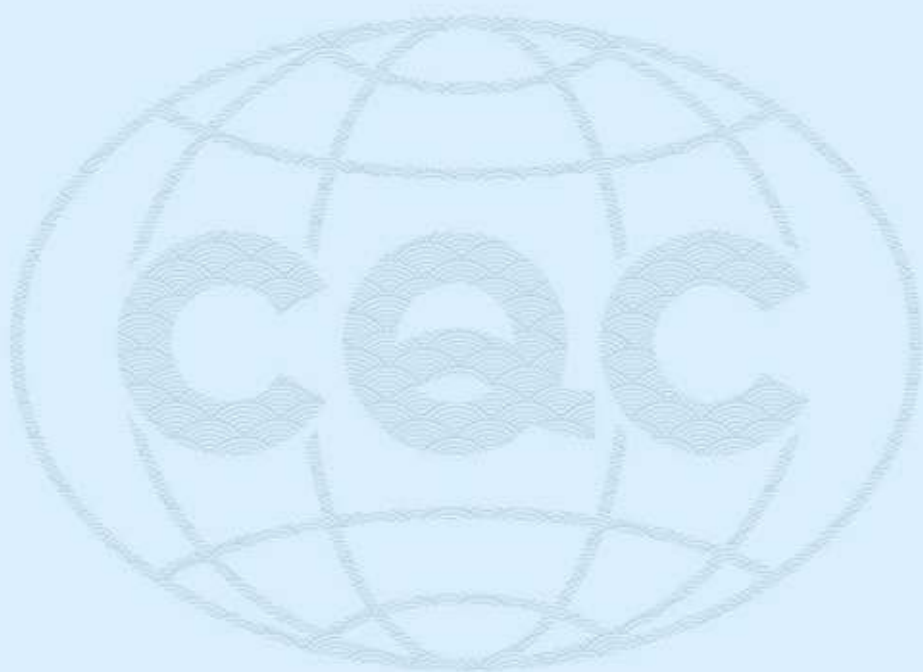

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心