



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-897052




(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: HUW1-3200、HUW1-3200/4、HUW1F-3200、
HUW1F-3200/4 、 HUW9S-3200 、
HUW9S-3200/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 万能式断路器 型 号: HUW1-3200、HUW1-3200/4、 HUW1F-3200、HUW1F-3200/4、 HUW9S-3200、HUW9S-3200/4 商 标:  样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-13 完成日期: 2021-12-28	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区															
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一																
主检:  日期: 2022-02-18																
审核:  日期: 2022-02-18																
签发:  日期: 2022-02-18																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附录二</td> <td>见附录二</td> <td>见附录二</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2003010307028008</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2017CCC0307-2697182</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附录二	见附录二	见附录二	原证书编号	CQC2003010307028008		原测试报告编号	00901-A2017CCC0307-2697182		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
见附录二	见附录二	见附录二														
原证书编号	CQC2003010307028008															
原测试报告编号	00901-A2017CCC0307-2697182															
原检测单位	上海电器设备检测所															


附页一

型号: HUW1-3200、HUW1-3200/4、HUW1F-3200、HUW1F-3200/4、
HUW9S-3200、HUW9S-3200/4;
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400/690V;
额定电流(In):3200A, 2500A,2000A;
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):
65/100kA(AC400V);50/65kA(AC690V);
额定短路耐受电流(Icw): 65kA/1s;
过电流脱扣器类型: 电子式;
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;


附页二

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
产品型号及名称	HUW1-3200, HUW1-3200/4,HUW1F-3200, HUW1F-3200/4,HUW1PVA- 3200, HUW1PVA -3200/4	HUW1-3200、HUW1-3200/4、 HUW1F-3200、HUW1F-3200/4、 HUW9S-3200、HUW9S-3200/4
电子脱扣单元 (微处理器, 电子组件 板)智能型脱扣器	HUW1-L、M、 H	L、M、 H
型号解释变更	见下页	见下页

变更前

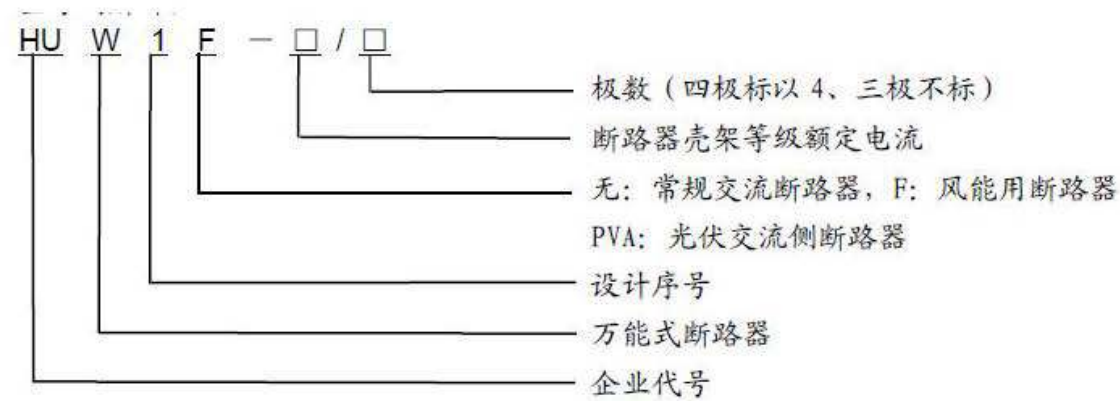

变更后

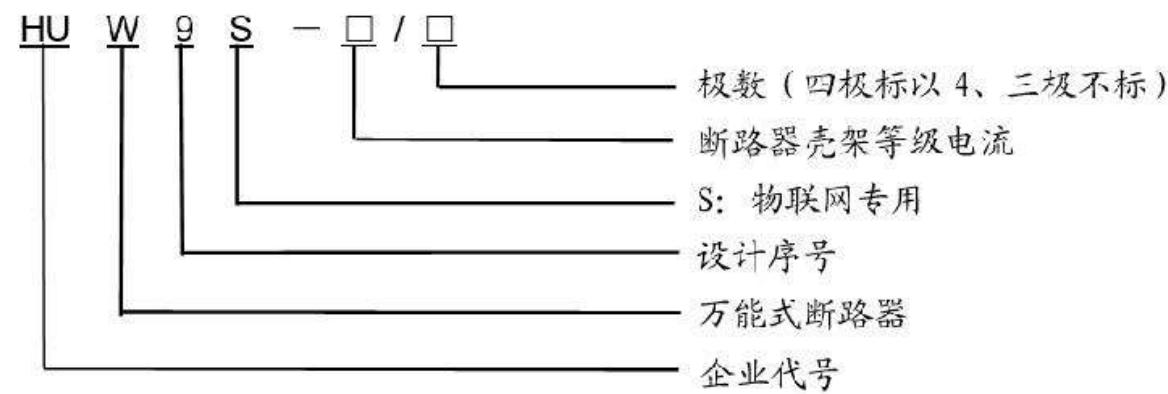

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2021CQC107502-897052
首页	√	4	00901-V2021CQC107502-897052
报告组成	√	1	00901-V2021CQC107502-897052
安全型式试验报告	√	29	00901-V2021CQC107502-897052
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

