产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302152063

发证日期：2021 年 04 月 29 日

有效期至：2024 年 11 月 20 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	上联控股集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号
产品名称和系列、规格、型号	熔断器式隔离开关 HR17-160/3□□；型号解释详见附件; Uimp：12kV；Ui：1000V；Ith=Ie:16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A，160A；Ue：AC400V；Iq：50kA；使用类别：AC-22B ;极数 :3P;配用的辅助触头 :1NO1NC ;Uimp:4kV ;Ui:400V ;Ith:3A ;AC-15:380V/3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2019010302152063　　纸　号：

型号的解释：

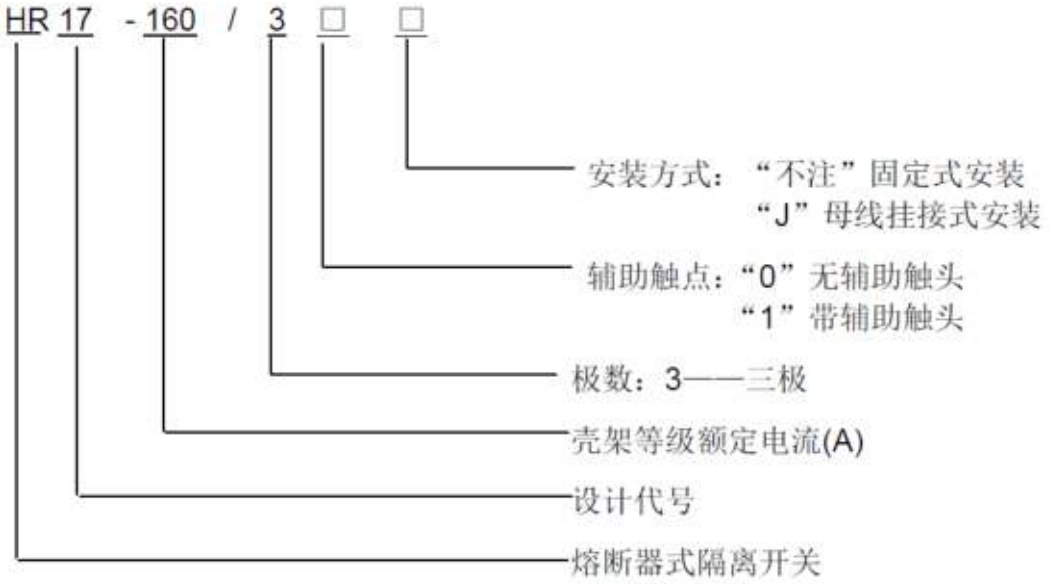

注：此附录与证书同时使用时有效。

附件

中国质量认证中心