产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026107

发证日期：2022 年 05 月 30 日

有效期至：2031 年 09 月 01 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HUM8-100、HUM8-125、HUM9-125、HUM9-100；参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 签发

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026107

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

HUM8-125, HUM8-100, HUM9-125, HUM9-100
Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/690V;
In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A(HUM8-100, HUM9-100),
10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A(HUM8-125, HUM9-125);
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics:S 型(2P, 3P, 3P+N, 4P):35kA/3kA;H 型(3P, 3P+N, 4P):65kA/5kA;U/R 型(3P):125kA/5kA;
Icu:S 型(2P, 3P, 3P+N, 4P):50kA/5kA;H 型(3P, 3P+N, 4P):85kA/10kA;U/R 型(3P):125kA/10kA;
选择性类别:A 类;
极数:2P, 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P(3 个保护极, N 极可开闭);
适用于隔离用(3P+N 除外);
配用的辅助触头(2NO2NC):
Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号解释

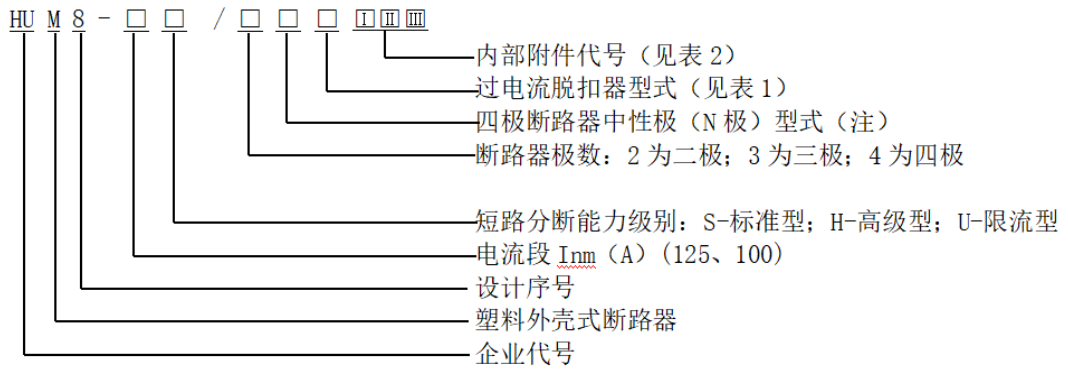

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026107

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

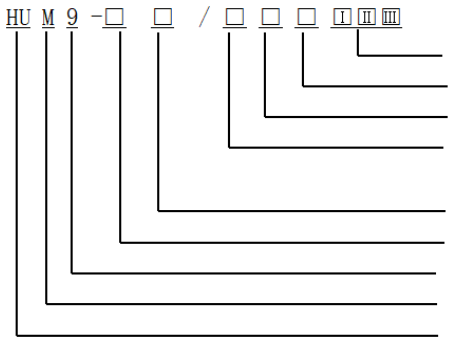

内部附件代号（见表 2）
过电流脱扣器型式（见表 1）
四极断路器中性极（N 极）型式（注）
断路器极数：2 为二极；3 为三极；4 为四极

短路分断能力级别：S-标准型；H-高分断型；R-限流型
电流段 Inm（A）（125、100）
设计序号
塑料外壳式断路器
企业代号

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：
A 型：N 极不装过电流脱扣器，且 N 极始终接通，不与其它三极一起分合；
B 型：N 极不装过电流脱扣器，与其它三极一起合分。

表 1　过电流脱扣器型式

序号	名　称	说　明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表 2　内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备　注
	代号	说　明	代号	说　明	代号	说　明	
125、100	0	无	0～2	辅助触头组数	0～2	报警触头组数	
	1	分励脱扣器	0～1		0～1		
	2	欠电压脱扣器	0～1		0～1		

中国质量认证中心