

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305000518




环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：双电源自动切换装置  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-20  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000518

产品系列、型号、规格:

JYSD1-125; Ui: 800V(主),400V(控);Ue:AC400V; Uimp:8kV(主),4kV(控);Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;  
使用类别: AC-33iB;Icm(峰值):105kA;Icn:50kA;电器级别: CB 级;转换方式: ATSE;极数:3P, 4P;型号详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-20  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000518

产品系列、型号、规格(附件):

## 型号解释:

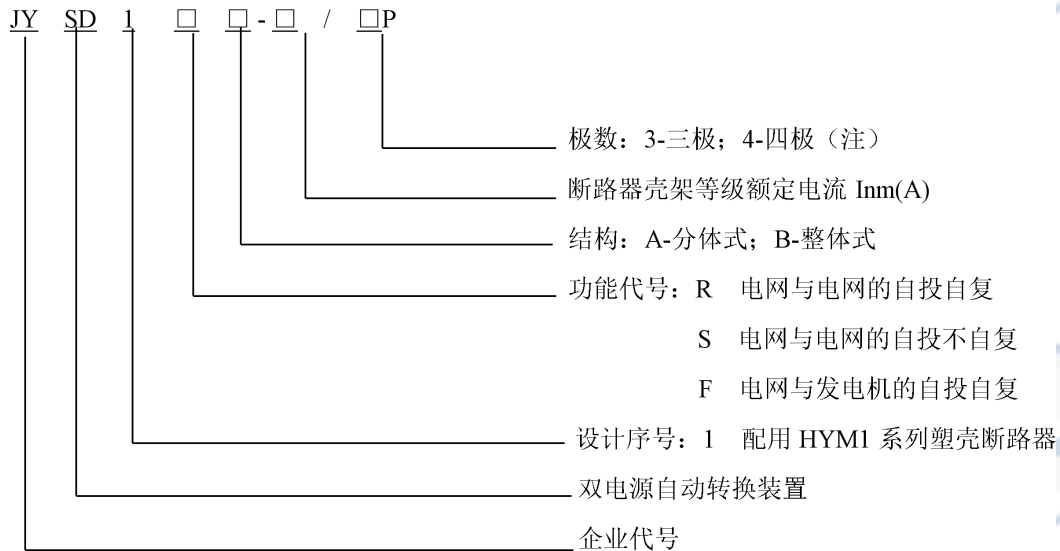

注: 四极断路器的 N 极与其它三极一起合分。

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-20  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。