

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305026139

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称 及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称 及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	行程开关 LX19; Ui:380V, Uimp:2.5kV;AC-15:Ue/Ie:380V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.091A;Ith:5A; 防护等级:IP40.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2002010305026139

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

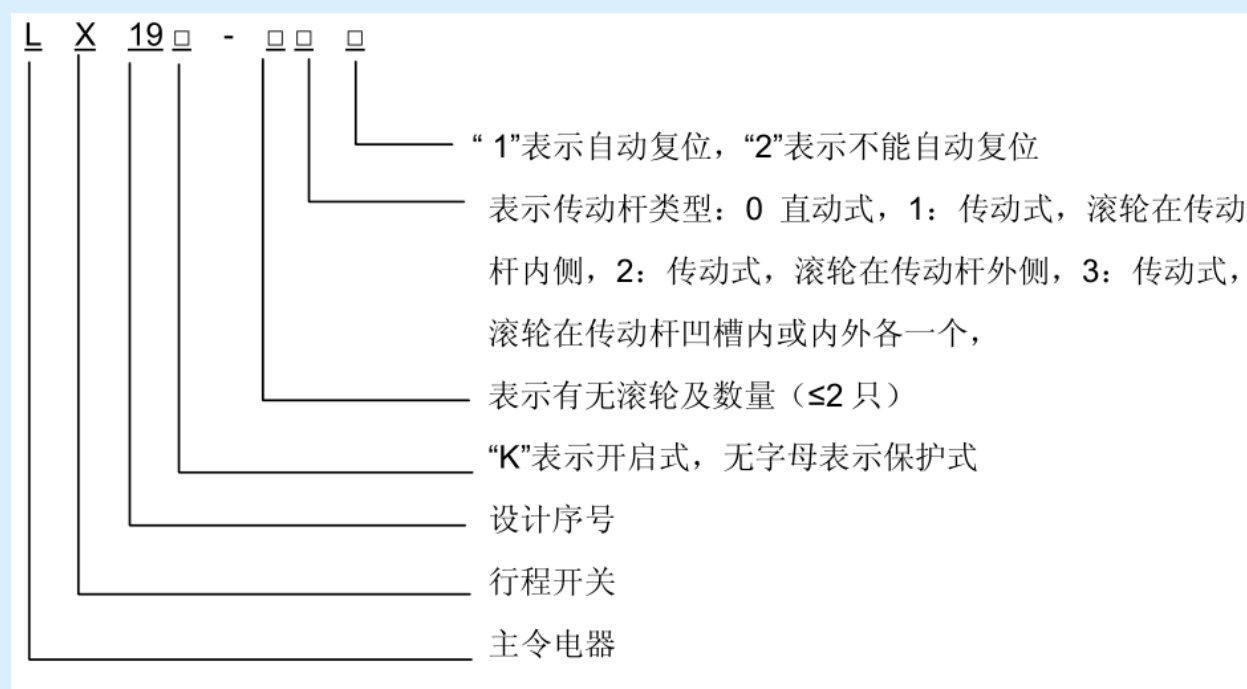

注：此附录与证书同时使用时有效。



### 中国质量认证中心