



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703338

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR17-160/3□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith=Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp:4kV; Ui:400V; Ith:3A; AC-15:380V/3A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703338

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

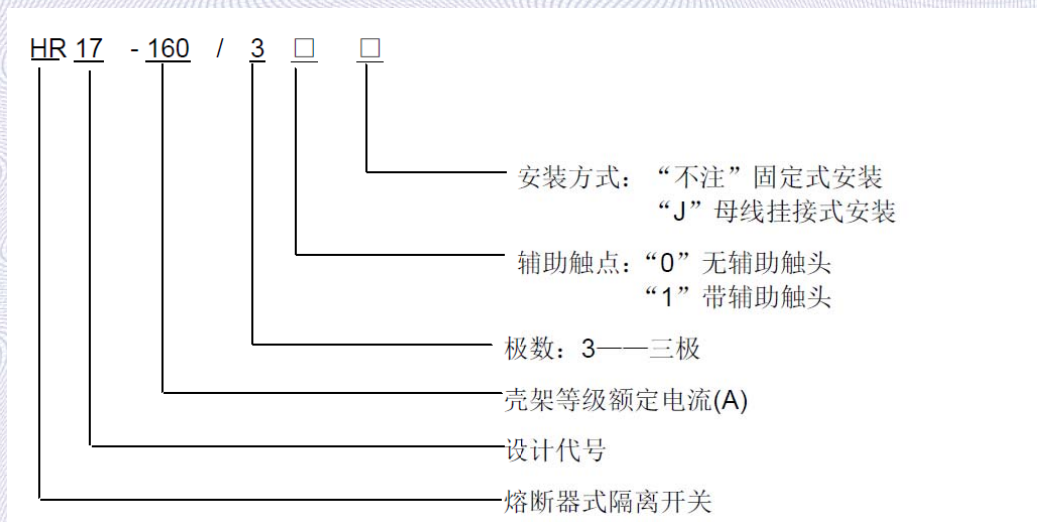

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司