



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703336

**认证委托人名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

庆民控股集团有限公司  
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

**产品名称和系列、型号、规格**

熔断器式隔离开关

HR17-400/3□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith=Ie:125A,160A,200A,250A,315A,400A;  
Ue: AC400V; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC,  
Uimp: 4kV; Ui:400V, Ith:3A, AC-15:380V/3A; 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703336

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

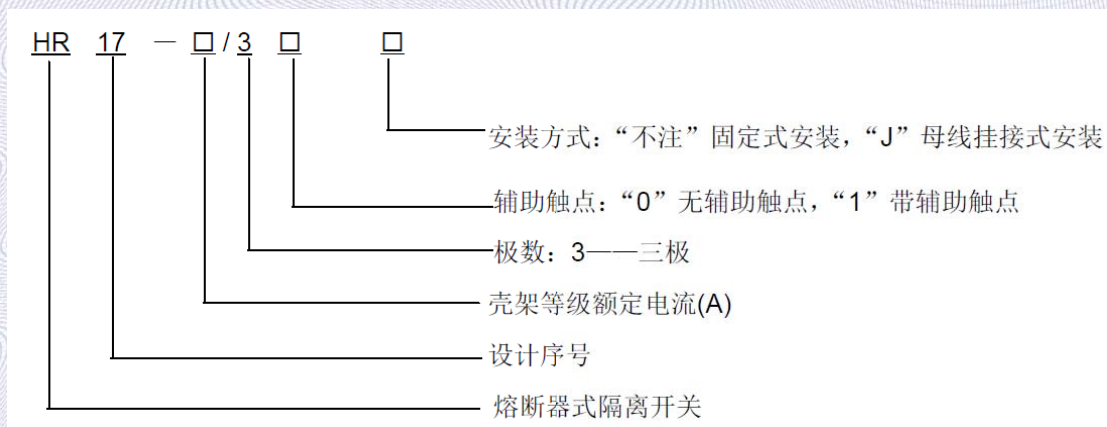

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司